



## Feuchtigkeits-Mess-Protokoll

---

**Auftraggeber:**

Mustermann  
Musterstraße 0  
00000 Musterstadt

---

**Protokoll-Nummer:**

**001-21**

**Liegenschaft:**

Musterstraße 0  
00000 Musterstadt

**Protokoll-Beginn: 01.01.2021**



## Messprotokoll

**Liegenschaft:** Musterstraße 0, 00000 Musterstadt

**Messgerät:** K-Kugelkopf (max. 100%) Normalwert 7-30%

**Messstelle:** Musterstelle EG

**Stromverbrauch:** 189,55 kWh

Punkt	01.01.21	05.01.21	09.01.21	13.01.21				
1	14,3 %	9,8 %	9,8 %	9,4 %				
2	27,1 %	17,2 %	17,2 %	16 %				
3	21,4 %	16,7 %	16,3 %	16 %				
4	39,7 %	33 %	33 %	27 %				
5	42,7 %	36 %	34 %	26 %				

### Bilder der Messpunkte



Punkt 2

Punkt 1

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_




## Messprotokoll

**Liegenschaft:** Musterstraße 0, 00000 Musterstadt  
**Messgerät:** K-Kugelkopf (max. 100%) Normalwert 7-30%  
**Messstelle:** Musterstelle KG  
**Stromverbrauch:** 210,60 kWh

Punkt	01.01.21	05.01.21	09.01.21	13.01.21	17.01.21	21.01.21	25.01.21	
1	61,8 %	22,8 %	20 %	27 %	64 %	35,5 %	16 %	
2	63,2 %	16,7 %	16 %	17 %	64 %	53 %	16 %	
3	80,9 %	14,7 %	14,7 %	16 %	48 %	48 %	20 %	
4	52 %	16,5 %	16,7 %	17 %	53,1 %	58 %	25 %	
5	72,6 %	16,3 %	15,2 %	16 %	58,7 %	64 %	21 %	
6	66,2 %	15,4 %	13,6 %	20 %	22,1 %	28 %	23 %	

### Bilder der Messpunkte

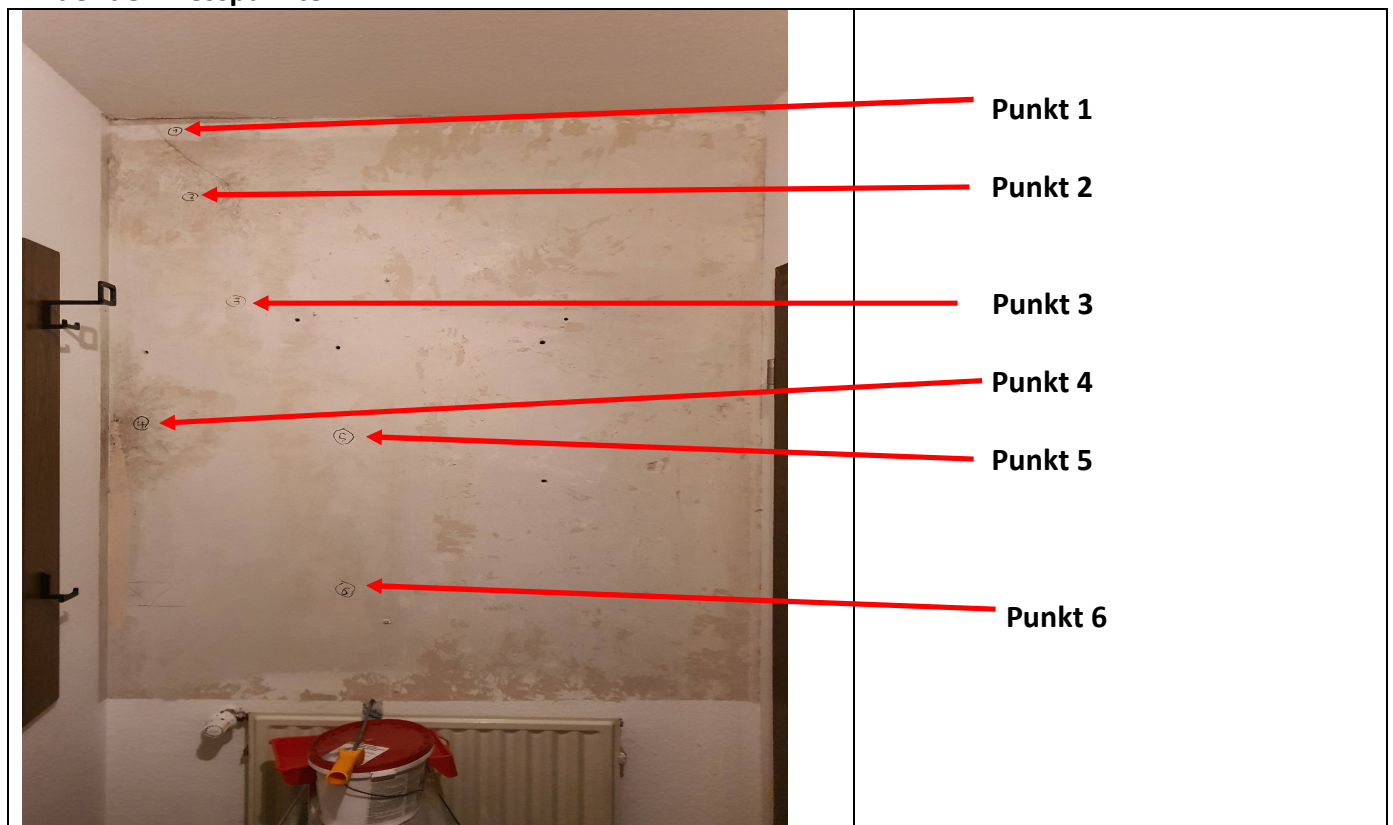

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_